


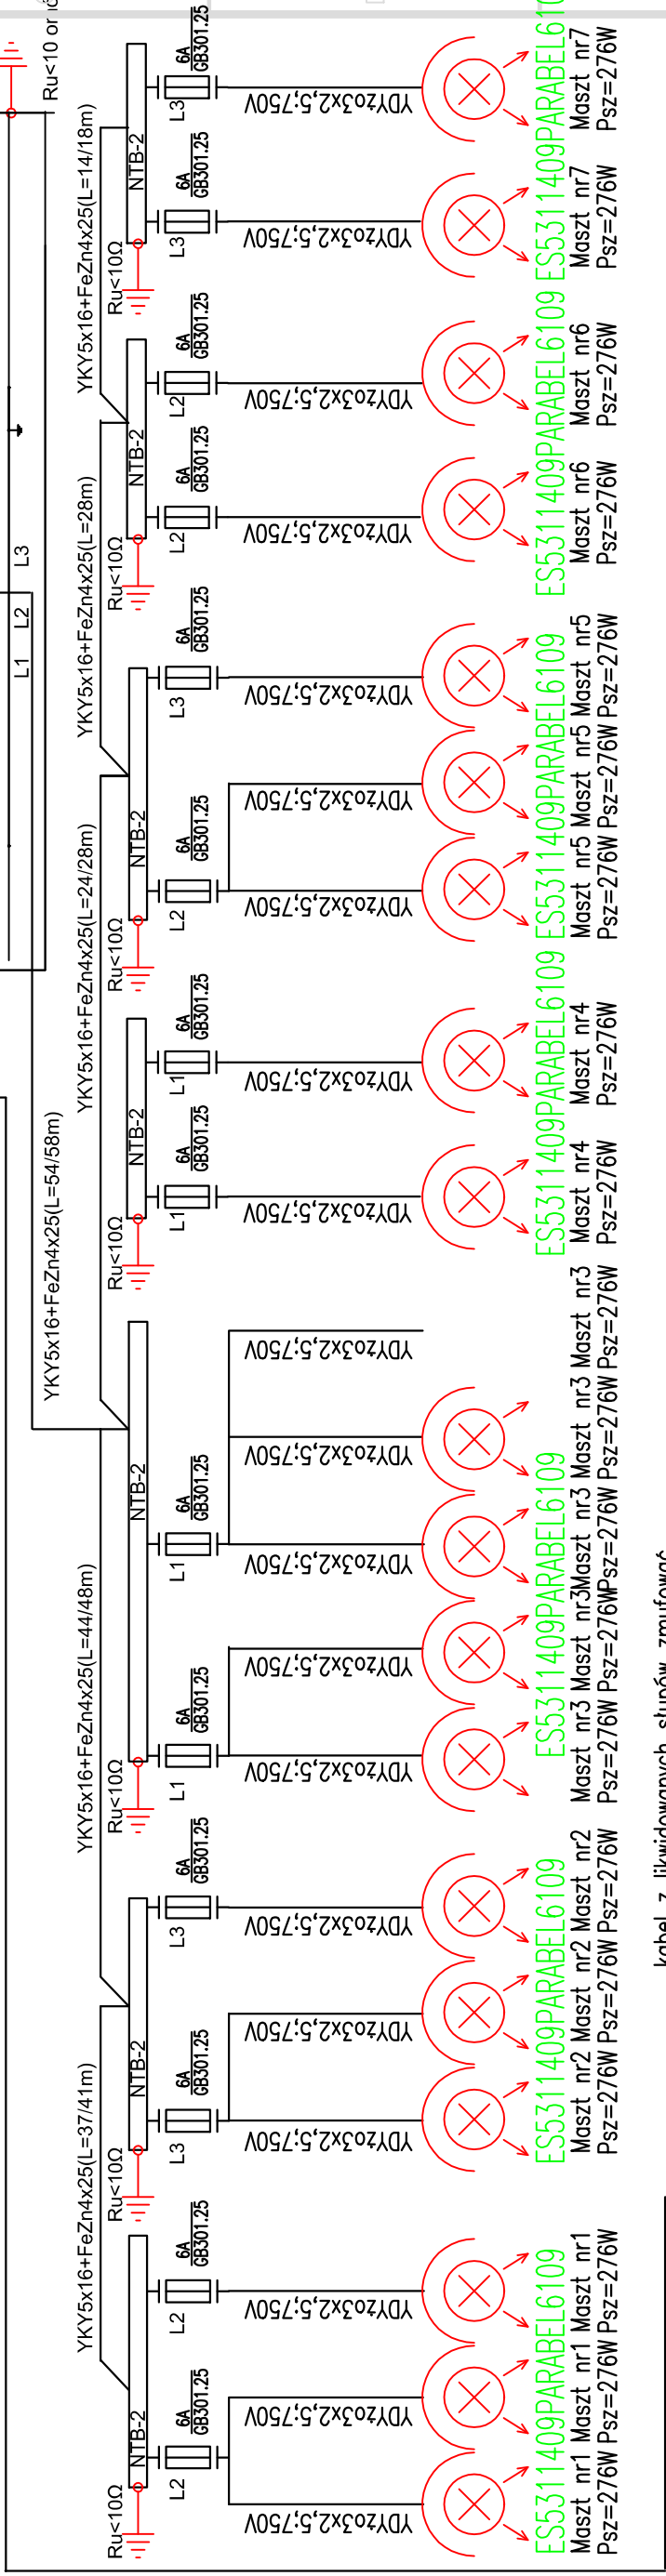
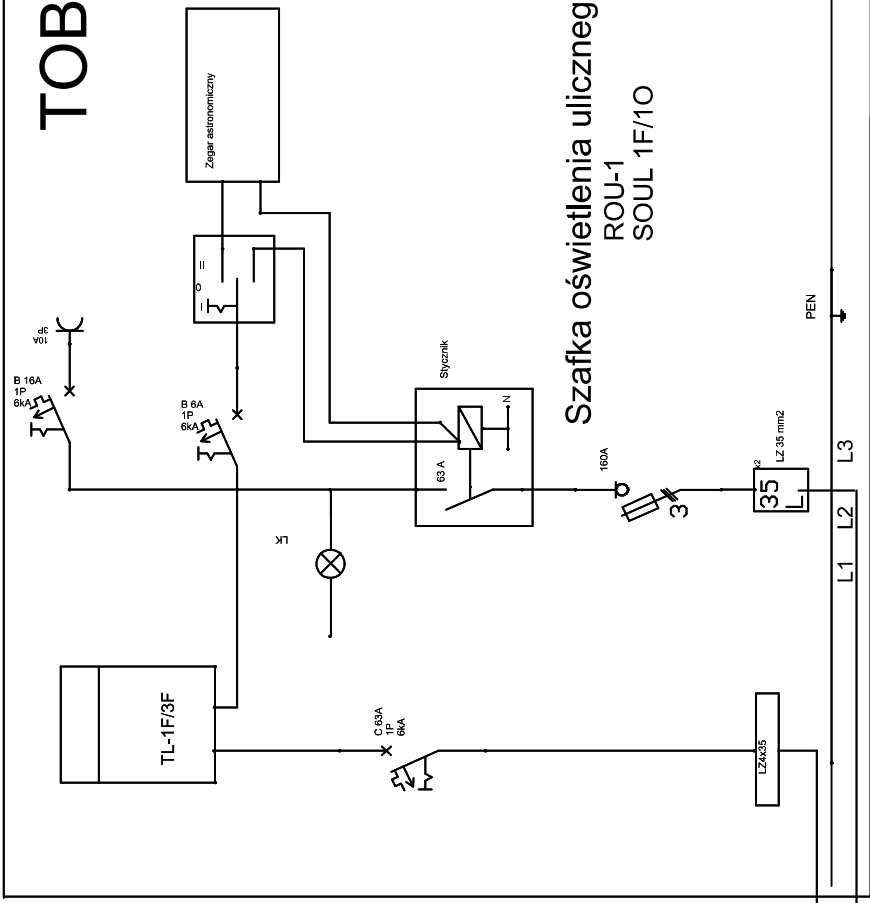


ZK1a

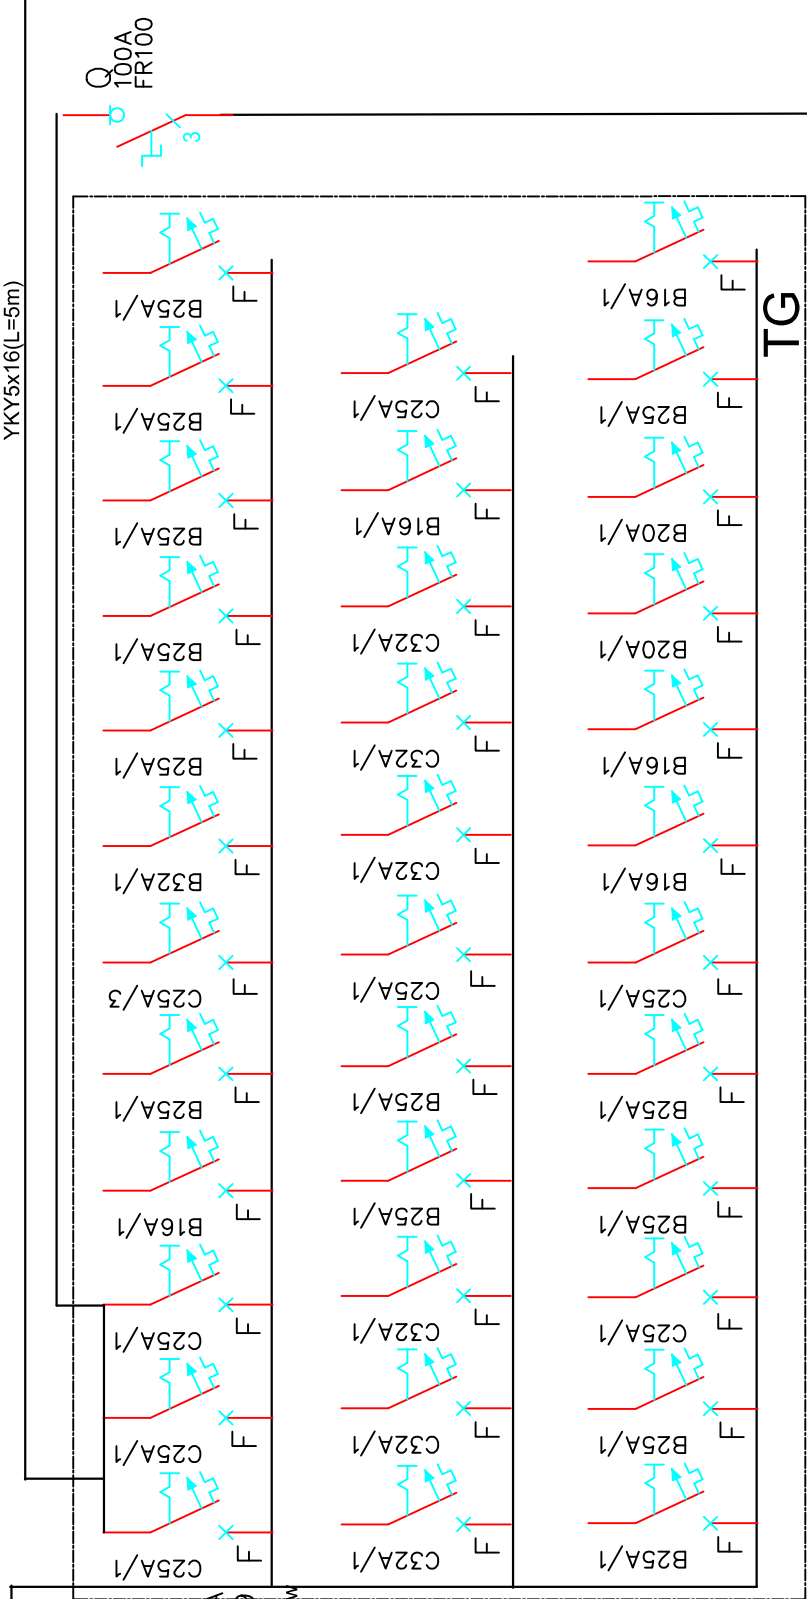

Słup nr3 i 4 do przeniesienia do wjazdu

Słup nr4 i 3 z przeniesienia



ZK3a

- U W A G A:
1. NAPIĘCIE SIECI - 230/400V
 2. MOC SZCZYTŁOWA LINII OŚWIETLENIA BOISKA: P_{sz}=5,5kW, i P_{sz.szkoly}=40kW
 3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
- a) SIĘĆ ROZDZIELCZA - SONCZYNNIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
b) INSTALACJA ODBIORCZA - ZGODNIE Z PN-IEC 60364-4-41
4. UKŁAD SIECI:
a) SIĘĆ ZASILAJĄCA - TNC